

NORĀDĪJUMI IEKŠĒJIEM HIDRANTIEM




PPUH "SUPRON 3" Sp. z o.o.
Sadownicza 6, 26-600 RADOM, POLAND
phone (48) 48 363 89 98
e-mail: sales@supron.pl

LV


We create for Your safety!

Uzstādīšanas veidi

1. attēls. Piekaramie hidranti

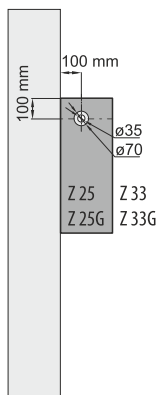


uz sienas

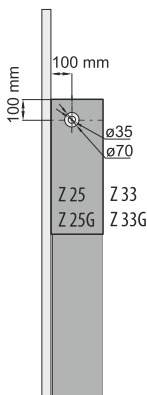


pie kartona vai ģipša sienas vai piestiprināts, izmantojot balstus

2. attēls. Iebūvētie (nišas) hidranti

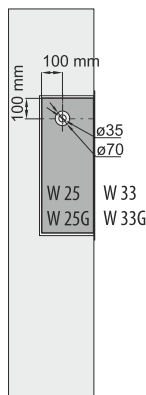


ieebūvēts sienā (nišās)

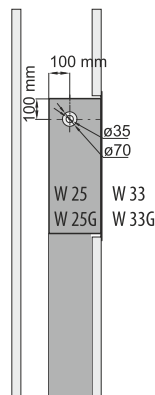


kartona - ģipškartona sienās

Montāžas metodes — sānu versija


1. attēls. Piekaramie hidranti

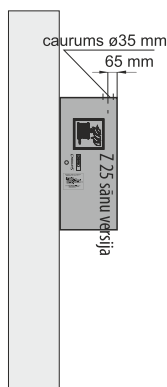


uz sienas

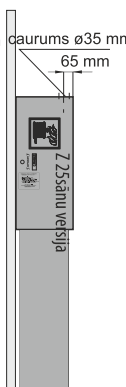

pie kartona vai ģipša sienas vai piestiprināts, izmantojot balstus

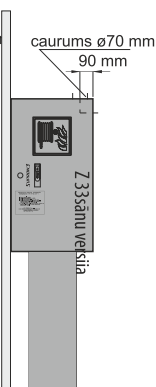

2. attēls. Iebūvētie (nišas) hidranti

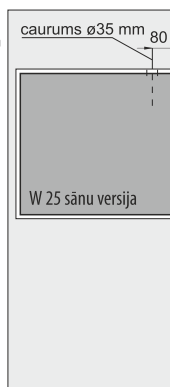

ieebūvēts sienā (nišās)



kartona - ģipškartona sienās





Hidranta uzstādīšana

- Hidrantu piekariet pie sienas (1. attēls), izmantojot $\varnothing 10$ diametra stieņus, vai nišā (2. attēls), izmantojot $\varnothing 10$ diametra stieņus un poliuretāna putas.
- Pievienojiet hidranta vāciņu ZH 25 un pievienojiet to ūdensapgādes tīklam (UZMANĪBU! Minimālais attālums no hidranta vāciņa ZH 25 līdz hidranta skapja sienai ir 35 mm).
- Pēc vārsta uzstādīšanas pārbaudiet tā savienojuma ar ūdensapgādes sistēmu hermētiskumu. (PIEZĪME! Uzstādīšana jāveic tiros apstākļos.)

Ugunsdzēsības šļūtenes spoles montāža skapī:

- Izņemiet šļūtenes spoli no kartona kastes un skapja.
- Izskrūvējiet fiksācijas skrūvi no slīdelementa (4).
- Izbīdiet slīdelementu (4) un ievietojiet ugunsdzēsības šļūtenes spoli (2) uzmavā.
- Ieskrūvējiet savienojuma šļūteni ar blīvi (3) spoles uzmavā.
- Ievietojiet slīdelementu (pārļiecinoties, ka savienojuma šļūtene nav pārlocījusies) un nostipriniet to ar skrūvi.
- Iestatiet smidzinātāju STOP (aizvērts) pozīcijā.
- Uztiniet šļūteni uz ugunsdzēsības šļūtenes spoles, līdz uzgalis ievietojas vadotnē (7).

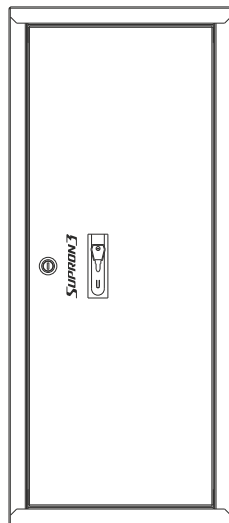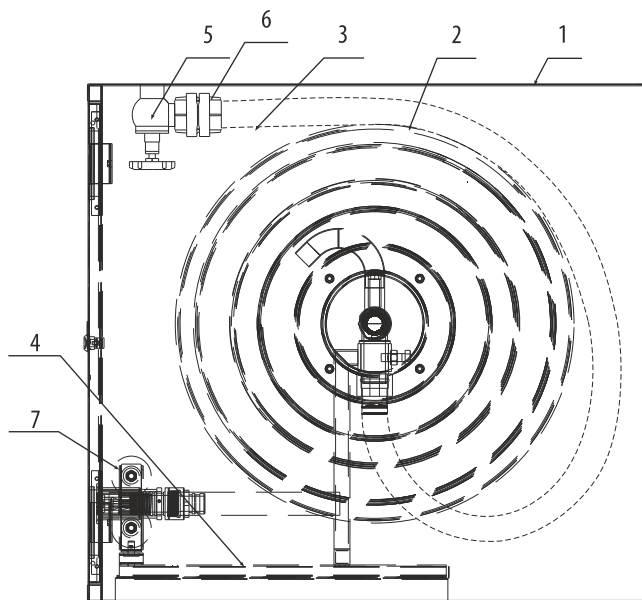

1 - Pie sienas stiprināms hidranta skapis

2 - Ugunsdzēsības šļūtenes spole

3 - Pieslēguma šļūtene

4 - Šarnīrsviras slīdelements


5 - Hidranta ventilis (25 vai 52)

6 - 25. izmēra savienotājs vai 52. izmēra slīpais pārejas savienotājs

7 - Hidranta uzgalis

1. savienojuma variants (hidranta vārsts 25)


Lietotais hidranta vārsts var būt ar adapteri vai bez tā – tas ir atkarīgs no hidranta vārsta un ūdensvada savienojuma veida. Savienojuma elementa garums vienmēr ir aptuveni 1 metrs neatkarīgi no savienošanas veida.

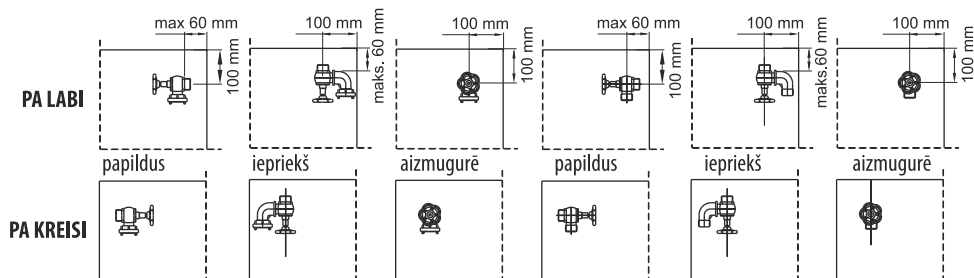


PIEZĪME! Hidranta vārsta 25 attālumam no skapja sienas jābūt vismaz 35 mm.

Lai montētu hidranta vārstu no augšas, ir jāpieskrūvē 1" nipeļa elkonis pie vārsta.

SAVIEŅOŠANAS VERSIJA NR. 2 (HIDRANTA VĀRSTS 52 AR SLĪBU SAMAZINĀJUMU)

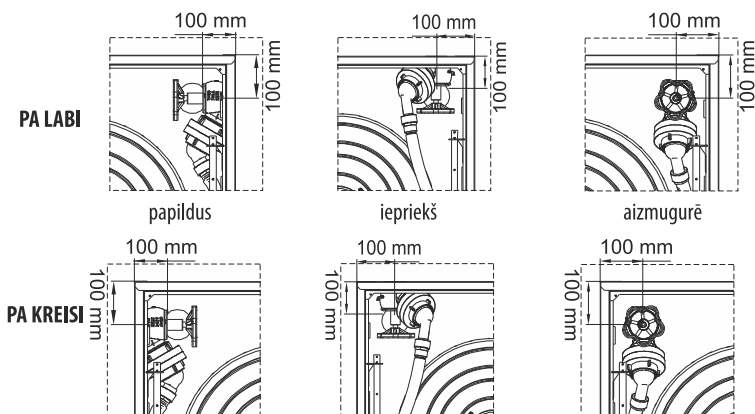

SAVIEŅOJUMA VERSIJA NR. 3 (HIDRANTA VĀRSTS 52 AR SLĪPU PĀREJU PIELĀGOŠANAI KONKRĒTĀJAM MODELIM)

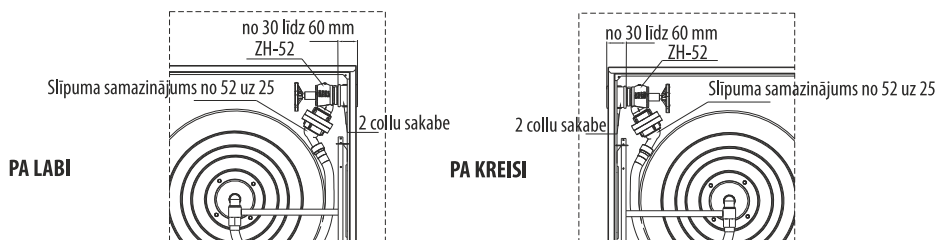


Piezīme: FIT tipa hidrantu skapjos pieslēgums iespējams tikai no sāniem.

SAVINOJUMA VERSIJA Nr. 1 (HIDRANTAM AR 32. IZMĒRA LODVEIDA VĀRSTU)


Lodveida vārsts 32 jāpievieno padeves caurulei pēc tam, kad ir atskrūvēts caurules savienojums ar uznavu komplektu.

Pie šī savienojuma jāpieskrūvē savienojuma šļūtene. Vārsta izplūdes iscaurule jānovieto tā, lai savienojuma šļūtene saglabātu pareizu formu un neveidotos tās pārlēcījumi.


PA LABI



papildus






iepriekš



aizmugurē

PA KREISI




UZMANĪBU! Lodveida vārsta 32 attālumam no skapja sienas nevajadzētu pārsniegt 20 mm.


2. SAVINOJUMA VARIANTS (HIDRANTA VĀRSTS ZH-52)

Īsā savienojuma šļūtene nedrīkst būt pārlocīta vai savērpta. Savienojuma šļūtenes garums vienmēr ir 1m.


PA LABI



papildus




iepriekš




aizmugurē


PA KREISI



papildus



iepriekš



aizmugurē

PIEZĪME! Attālumam starp vārstu ZH-52 un hidranta skapja sienu jābūt ne vairāk kā 70 mm.

INSTRUKCIJA PAR IEKŠĒJĀ HIDRANTA (25, 33) PIESLĒGUMA PUSES MAIŅU


Ø
25

Ø
33


DARBĪBAS, KAS NEPIECIEŠAMAS PIESLĒGUMA MAIŅAI PIE ŪDENSVADA

Uzņēmums "SUPRON 3" ražo iekšējos ugunsdzēsības hidrants ar kreisās puses durvīm (eņģes kreisajā pusē) un ūdensvada pieslēgumu kreisajā pusē vai arī pēc klienta vēlēšanās. Montētājs var mainīt kreisās puses pieslēgumu un durvju novietojumu uz labo pusi (pirms skapja montāžas). Hidranta skapim ir universāls pieslēgums, pateicoties aizvērtām pieslēguma atverēm, kas izvietotas skapja sānos, aizmugurē un augšpusē. Uzlimes hidranta marķēšanai un dokumentācija atrodas plastmasas maiņiņā ar aizdari skapja iekšpusē (uz durvīm).


IEKŠTELPU HIDRANTS 25, 33 – PIESLĒGUMA MAIŅA NO KREISĀS UZ LABO PUSI




Savienojums kreisajā pusē



Savienojums labajā pusē




Hidranta marķējuma labošana

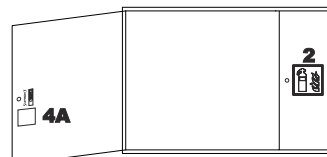


Hidranta marķējums durvju iekšpusē


IEKŠTELPU HIDRANTS 25, 33 – PIESLĒGUMA MAIŅA NO LABĀS UZ KREISO PUSI




Savienojums labajā pusē



Savienojums kreisajā pusē




Hidranta marķējuma labošana

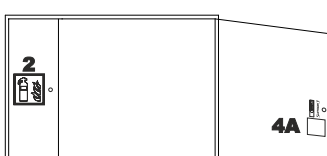


Hidranta marķējums durvju iekšpusē

IEKŠTELPU HIDRANTS 25, 33 (VERTIKĀLAIS IZPILDĪJUMS) – PIESLĒGUMA MAIŅA NO KREISĀS UZ LABO PUSI




Savienojums kreisajā pusē



Savienojums labajā pusē




Hidranta marķējuma labošana




Hidranta marķējums durvju iekšpusē


IEKŠTELPU HIDRANTS 25, 33 (VERTIKĀLAIS IZPILDĪJUMS) – PIESLĒGUMA MAIŅA NO LABĀS UZ KREISO PUSI




Savienojums labajā pusē



Savienojums kreisajā pusē



Hidranta marķējuma labošana




Hidranta marķējums durvju iekšpusē

Darbības, kas nepieciešamas pieslēguma puses MAIŅAI

Pieslēguma pusi var mainīt (nemainot hidrauliskos parametrus), veicot šādas darbības:

- Izņemiet no skapja kartona iepakojumā esošo šļūtenes spoli
- Izņemiet šļūtenes spoles kronšteinu
- Pagrieziet skapi par 180°
- Uzstādiet hidranta skapi pie sienas vai nišā
- Noregulējiet kronšteina pozīciju spoguļattēlā pretēji sākotnējai, pārvietojot uzmavas un šķelttapas
- Pievienojiet hidranta ventili pie padeves caurules, kā aprakstīts iepriekš
- Uzstādiet šļūtenes spoli kronšteinā
- Ja skapim ir patentēta slēdzene, mainiet atslēgas pozīciju saskaņā ar tālāko instrukciju
- Uzliemējiet uz hidranta skapja uzlīmes:

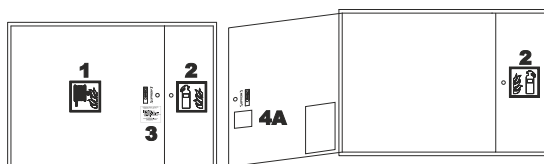

Uzlīme Nr. 1 – "Hidranta apzīmējums"

Uzlīme Nr. 2 – "Ugunsdzēsamā aparāta apzīmējums" (hidrantam ar ugunsdzēsamo aparātu kombinētajā versijā)

Uzlīme Nr. 3 – Hidranta lietošanas instrukcija

Uzlīme Nr. 4A – Informācija par hidranta tipu (durvju iekšpusē)


UZMANĪBU! Instrukcijā norādītais hidranta marķējums atbilst standartam EN 671-1:2012.

Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt garantijas zaudēšanu.


NORĀDĪJUMI PAR ČETRU ELEMENTU RĀMJA MONTĀŽU HIDRANTU SKAPJOS

Rāmja uzstādīšanas darbības ir šādas:

1. Ievietojiet vienu vertikālo rāmja profilu (2) starp durvim (4) un skapja korpusu (5) durvju eņģu pusē.
2. Atveriet durvis (4) pēc iespējas plašāk un atlieciet eņģi (6) atpakaļ.
3. Piestipriniet profilu pie skapja korpusa (5), izmantojot divas skrūves metālam (3).
4. Novietojiet otro vertikālo rāmja profilu (2) pie skapja korpusa (5).
5. Piestipriniet otro vertikālo rāmja profilu (2) pie korpusa (5), izmantojot divas skrūves metālam (3).
6. Piestipriniet horizontālos rāmja profilus (1) tādā pašā veidā kā iepriekš.

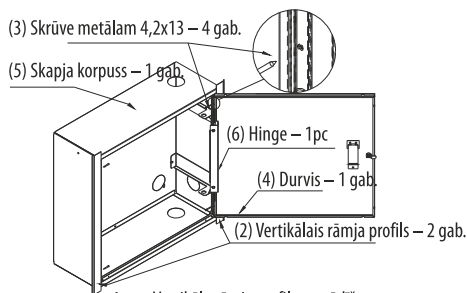


1. att. Vertikālo rāmja profilu uzstādīšana

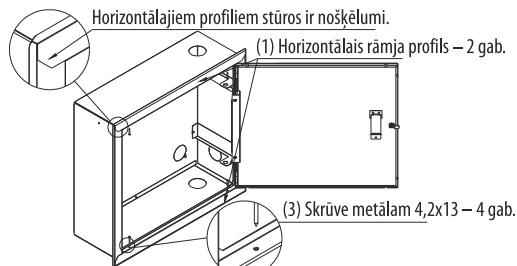

2. att. Horizontālo rāmja profilu uzstādīšana

Tas ieskauj nišu un prasa papildu būvdarbus, lūdzu, noņemiet rāmjus, lai nesabojātu pārklājumu.


ŠĻŪTENES RUĻA POZĪCIJAS MAIŅA NO SAVIENOJUMA KREISĀS UZ LABO PUSES

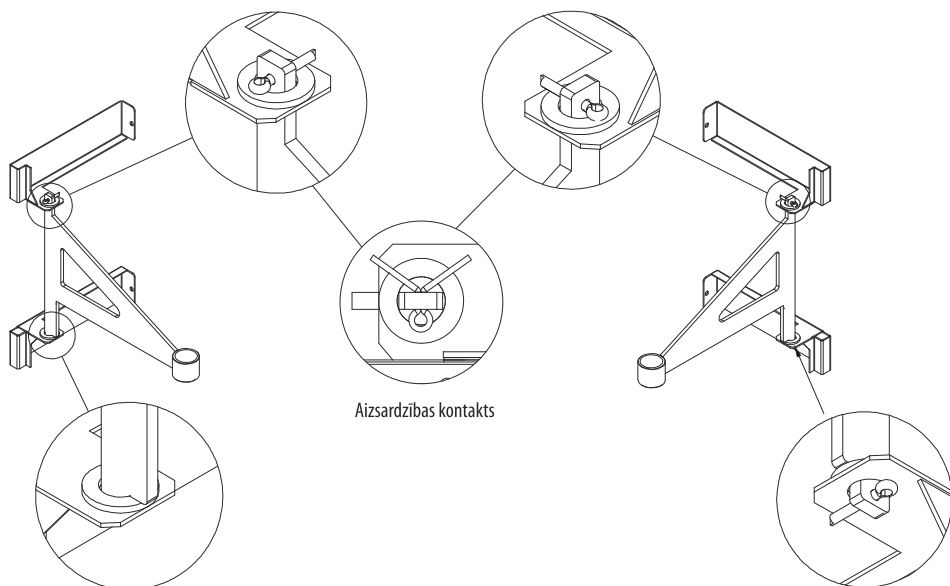

1. attēls. Savienotāja atrašanās vieta kreisajā pusē

3. att. Savienojuma vieta labajā pusē

ŠĻŪTENES RUĻA POZĪCIJAS MAIŅA NO LABĀS UZ KREISĀS PUSES SAVIENOJUMU

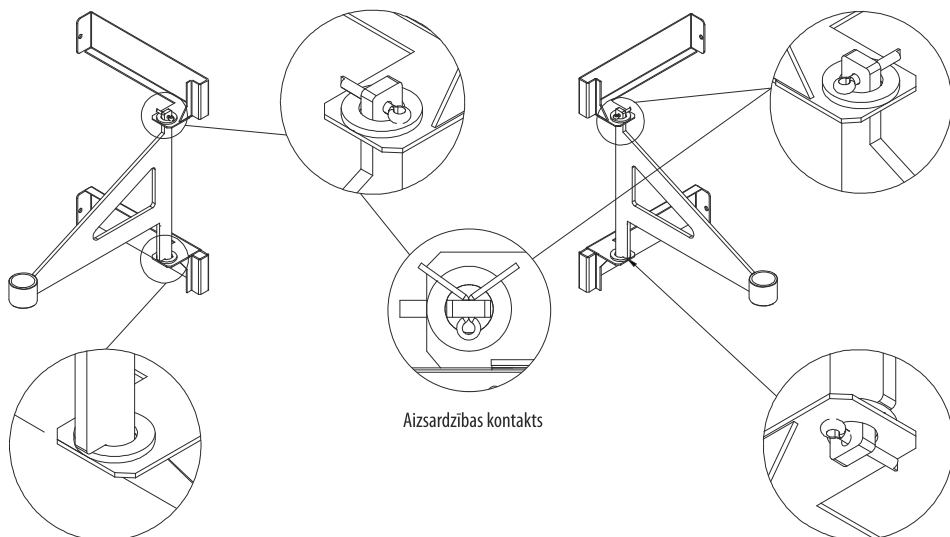

1. att. Savienojuma vieta labajā pusē


3. attēls. Savienotāja atrašanās vieta kreisajā

ŠĻŪTENES RUĻĻA POZĪCIJA HIDRATĀNĀ 25, 33 (vertikālā versija)

Ø
25

Ø
33


ŠĻŪTENES RUĻĻA POZĪCIJAS MAIŅA NO SAVIENOJUMA KREISĀS UZ LABO PUSES

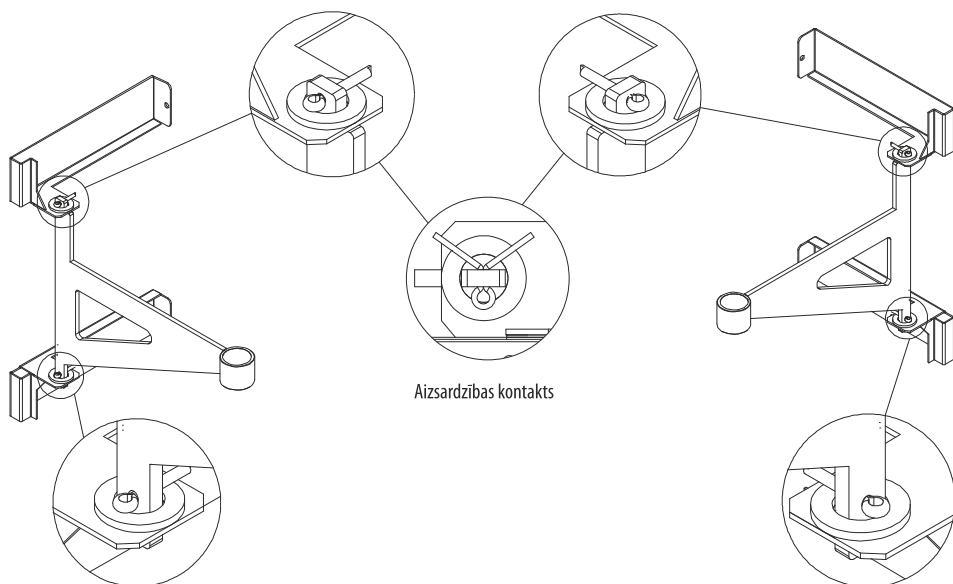

1. att. Savienojuma vieta kreisajā pusē

3. att. Savienojuma vieta labajā pusē

ŠĻŪTENES RUĻĻA POZĪCIJAS MAIŅA NO LABĀS UZ KREISĀS PUSES SAVIENOJUMU

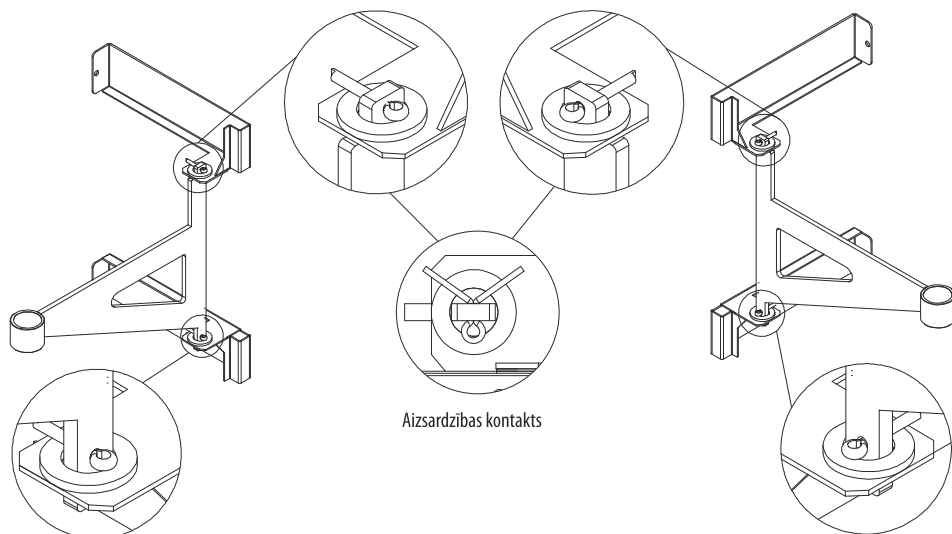


1 att. Savienojuma vieta labajā pusē

3 att. Savienojuma vieta kreisajā pusē


Uzstādīšanas veidi

1. attēls. Piekaramie hidranti

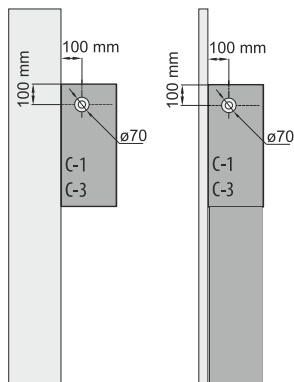


uz sienas

pie kartona vai gipsa
sienas vai piestiprināts,
izmantojot balstus

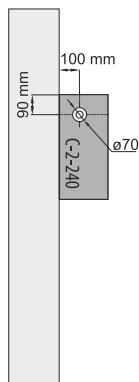


uz sienas

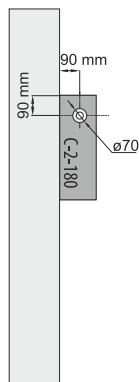


uz sienas

2. attēls. Iebūvētie (nišas) hidranti

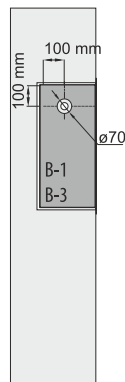


ieebūvēts sienā (nišās)

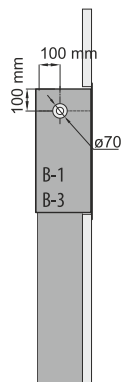

kartona - gipskartona
sienās

Montāžas metodes — sānu versija


1. attēls. Piekaramie hidranti




uz sienas



pie kartona vai gipsa
sienas vai piestiprināts,
izmantojot balstus

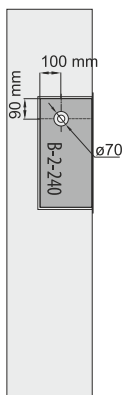


ieebūvēts sienā (nišās)

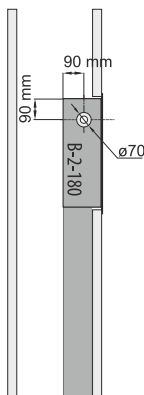


kartona - gipskartona
sienās

2. attēls. Iebūvētie (nišas) hidranti

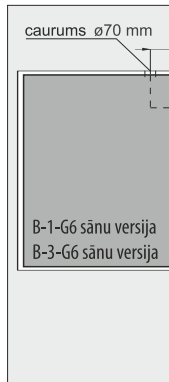

ieebūvēts sienā (nišās)

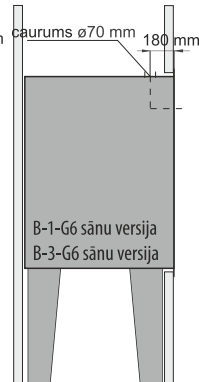


kartona - gipskartona
sienās


52. izmēra iekšējā ugunsdzēsības hidranta pieslēguma vārsta veids

Vārsta izplūdes ass novirzei no vertikālās ass jābūt 45°–50° virzienā uz skapja durvīm.


PA LABI



papildus






iepriekš



aizmugurē

PA KREISI




UZMANĪBU! Attālumam no hidranta ventiļa 52 līdz skapja sienai jābūt ne vairāk kā 70 mm.


Hidranta skapis 52 „UNI” (montējams pie sienas vai sienas nišā) ir iekšējā hidranta sistēmas sastāvdaļa, kas paredzēta plakanajai ugunsdzēsības šļūtenei.

HIDRANTA PIESLĒGUMA ŪDENSVAIDAM PĀRVEIDOŠANA


IEKŠTELPU HIDRANTS 52 (UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENES SPOLE) – PIESLĒGUMA MAIŅA NO LABĀS UZ KREISO PUSI




Savienojums labajā pusē



Savienojums kreisajā pusē




Hidranta marķējuma labošana

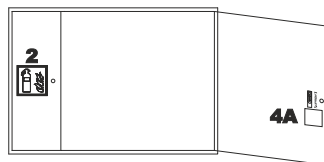

Hidranta marķējums durvju iekšpusē

IEKŠTELPU HIDRANTS 52 (AR TURĒTĀJU) – PIESLĒGUMA MAIŅA NO KREISĀS UZ LABO PUSI


PA LABI



ENGE


Durvis ar atvēršanu uz kreiso pusi

PA KREISI



ENGE


PA LABI



ENGE

Durvis ar atvēršanu uz labo pusi


PA KREISI




ENGE

HIDRANTA PIESLĒGUMA ŪDENSVAIDAM PĀRVEIDOŠANA


IEKŠTELPU HIDRANTS 52 (AR GROZU) – PIESLĒGUMA MAIŅA NO KREISĀS UZ LABO PUSI




Savienojums labajā pusē



Savienojums labajā pusē



Hidranta marķējuma labošana

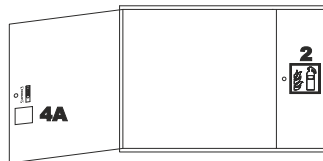

Hidranta marķējums durvju iekšpusē

DARBĪBAS, KAS NEPIECIEŠAMAS PIESLĒGUMA MAIŅAI PIE ŪDENSVADA

SUPRON 3 hidranta komplektācija tiek veikta atbilstoši pasūtījumam, ņemot vērā pieslēguma pusi.

Nepieciešamības gadījumā klients var mainīt pieslēguma pusi. Hidranta skapis ir universāls, pateicoties aizvērtām pieslēguma atverēm, kas izvietotas tā, lai ļautu veikt pieslēgumu no dažādām pusēm (aizmugures, sāniem vai augšas). Pārveidošana tiek veikta pirms skapja uzstādīšanas pie sienas vai nišā. Uzlimju komplekts (hidranta apzīmējums, lietošanas instrukcija, informācija par hidranta tipu) kopā ar dokumentāciju atrodas maiņai, kas piestiprināts pie durvju iekšpuses.



DARBĪBAS, KAS NEPIECIEŠAMAS PIESLĒGUMA PUSES MAIŅAI

Pieslēguma pusi var mainīt (nemainot hidrauliskos parametrus), veicot šādas darbības:

- Tīrņemiet šļūtenes spoli (kas atrodas kartona iepakojumā) no skapja. Demontējiet sviru vai izņemiet šļūteni no turētāja un demontējiet turētāju, vai arī izņemiet šļūteni no groza un demontējiet grozu.
- Pagrieziet skapi par 180°.
- Uzstādiet hidranta skapi pie sienas vai nišā.
- Izsietiet pieslēguma atveri – skapim ir paredzētas iepriekš iezīmētas vietas (reljefa atzīmes) pieslēguma caurules atveres izsišanai.
- Piestipriniet hidranta ventili pie padeves caurules, kā aprakstīts iepriekš.
- Uzstādiet sviru saskaņā ar instrukciju. Fiksējiet sviras pozīciju spoguļattēlā pretēji sākotnējam stāvoklim, pārvietojot uzmavas un šķeltlapas, vai arī uzstādiet turētāju stiprinājumos, vai uzstādiet šļūtenes grozu tam paredzētajos stiprinājumos.
- Levietojiet šļūtenes spoli svirā
vai ievietojiet šļūteni turētājā un pievienojiet to ventilim. Turētājs jāuzstāda apakšējos stiprinājumos – tas atvieglo šļūtenes izņemšanu. Augšējie stiprinājumi jāatliec uz sāniem, vai arī ievietojiet šļūteni grozā un pievienojiet to hidranta ventilim.

PIEZĪME: Iestādiet hidranta uzgali pozīcijā STOP (slēgts).

- Ja skapim ir patentatslēga, mainiet atslēgas pozīciju saskaņā ar tālāko instrukciju.
- Uzlimējiet uz hidranta skapja uzlīmes:



Uzlime Nr. 1 – "Hidranta apzīmējums"

Uzlime Nr. 2 – "Ugunsdzēsamo aparāta apzīmējums"

(hidrantam ar ugunsdzēsamo aparātu kombinētajā versijā)

Uzlime Nr. 3 – Hidranta lietošanas instrukcija

Uzlime Nr. 4A vai 3A – Informācija par hidranta tipu (durvju iekšpusē)

UZMANĪBU! Instrukcijā norādītais hidranta marķējums atbilst standartam EN 671-1:2012.

Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt garantijas zaudēšanu.