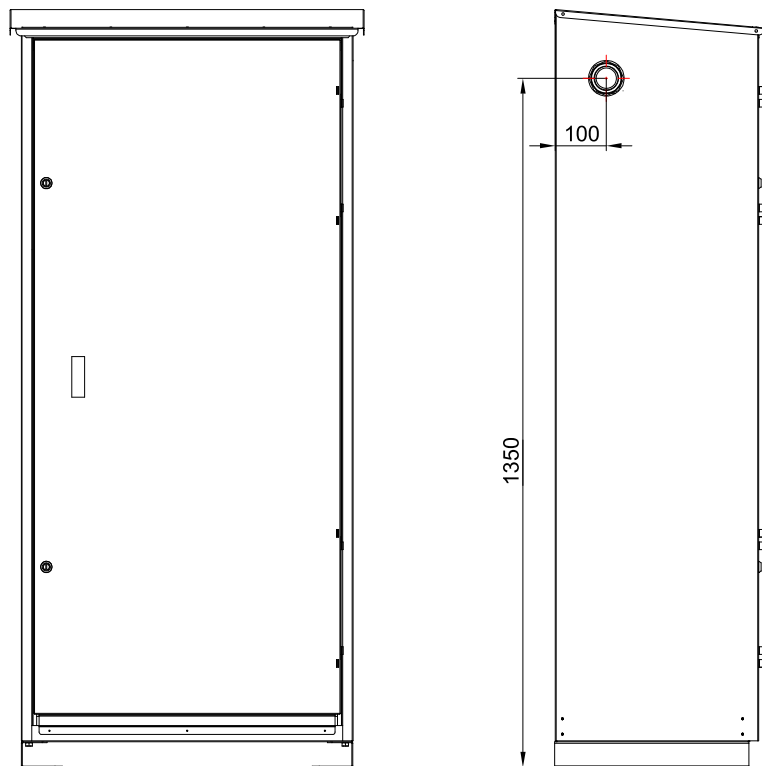


INSTRUKCJA MONTAŻU JEDNOSTKI PIANOWEJ 52

Jednostkę pianową należy montować na takiej wysokości, aby zawór hydrantowy był umieszczony na wysokości 1350 mm od poziomu podłogi. Dopuszcza się odchyłki tego wymiaru w zakresie +/- 100 mm.



INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOSTKI PIANOWEJ 52

1. Otworzyć drzwi szafy jednostki pianotwórczej.
2. Rozwinąć linię gaśniczą, aż do całkowitego odwinięcia węża w kierunku źródła ognia.
3. Do gaszenia pianą, linia gaśnicza zakończona prądownicą piany.
4. Sprawdzić, czy wąż dozujący środek pianotwórczy jest połączony z zasysaczem, a jego drugi koniec znajduje się w zbiorniku ze środkiem pianotwórczym.
5. Sprawdzić wymagany nastaw % na zasysaczu (standardowo – 3% lub 6% zależny od stężenia środka pianotwórczego)
6. Odkręcić zawór hydrantowy.
7. Strumień piany skierować na źródło ognia.
8. W celu dogaszenia pożaru po wyczerpaniu środka pianotwórczego prądownicę piany zastąpić prądownicą hydrantową.
9. Pokręcając część chwytową prądownicy zgodnie z oznaczeniami uzyskujemy niezbędny rodzaj strumienia wody (rozproszony lub zwarty) bądź zamykamy wypływ wody z prądownicy.
10. Po ugaszeniu pożaru (gaszenie tylko pianą) - układ starannie przepłukać wodą, wysuszyć węże hydrantowe i ponownie umieścić je w koszu, uzupełnić środek pianotwórczy.

UWAGA: Przy uzupełnianiu zbiornika ze środkiem pianotwórczym oraz wyjmowania wężyka do zasysania tego środka zachować ostrożność aby nie rozlewać środka pianotwórczego. W przypadku rozlania środka pianotwórczego należy dokładnie oczyścić zbiornik na zewnątrz i usunąć rozlany środek. Spowoduje to wyeliminowanie ośrodków korozji jednostki pianotwórczej.

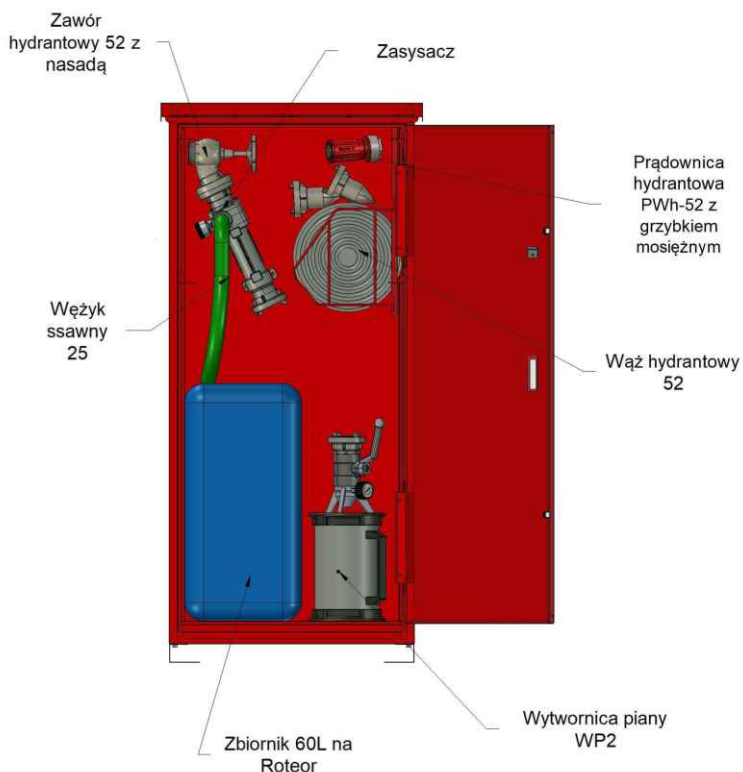
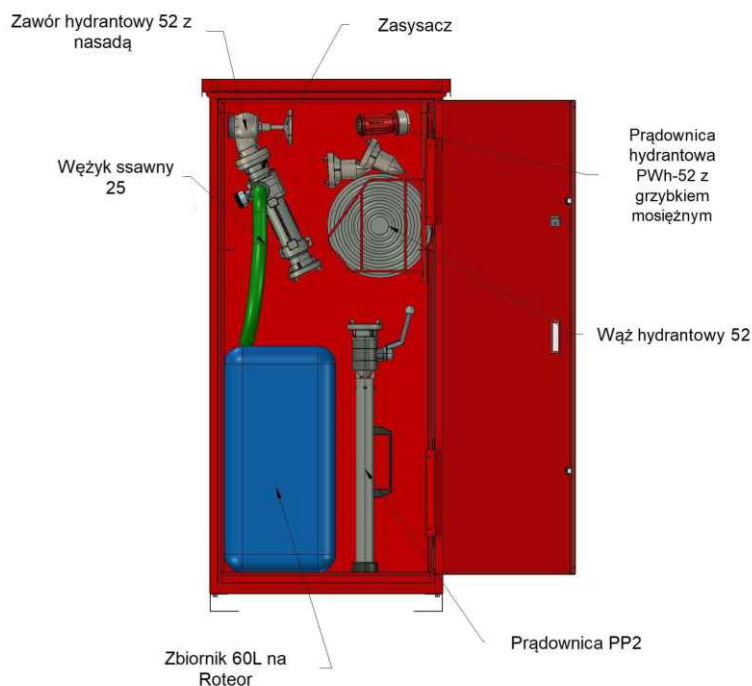
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Sp. z o.o.

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
tel. 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100 biuro 305
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, Droszyńskiego 15/A8
tel. 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI PIANOWEJ 52-PRZYKŁADY DLA PODŁĄCZENIA Z LEWEJ STRONY**JEDNOSTKA PIANOWA 52 Z WYTWORNICĄ PIANY WP2****JEDNOSTKA PIANOWA 52 Z PRĄDOWNICĄ PP2****JEDNOSTKA PIANOWA 52 Z PRĄDOWNICĄ PP4**