


SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA

WERSJA LEWA

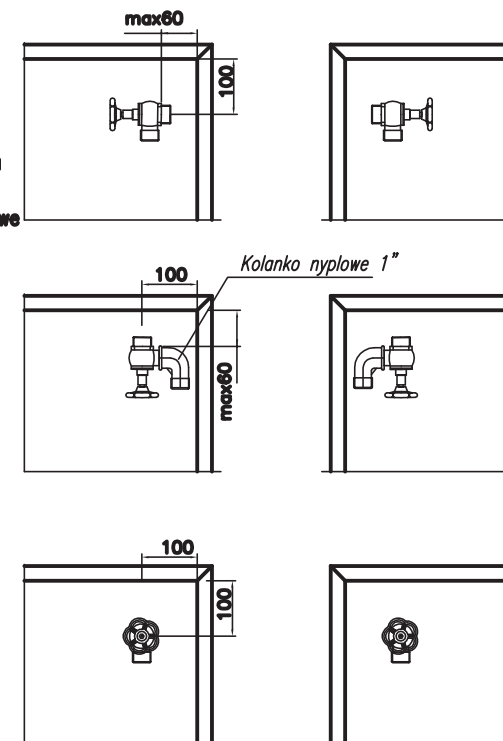

2 przelotczenia
- zaslepione
otwory przytaczniowe
- góra i dół

UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1(hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

Podziałka	Nazwa wytwórcy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SUPRON 3	Nazwa	Hydrant wewnętrzny 25 FIT-UNI	
1:1			Uznac. rys. zestawien.	PN-EN 671-1/W-25/20 PN-EN 671-1/W-25/30	Arkusze 1