


$\phi 70$
otwór przyłączeniowy

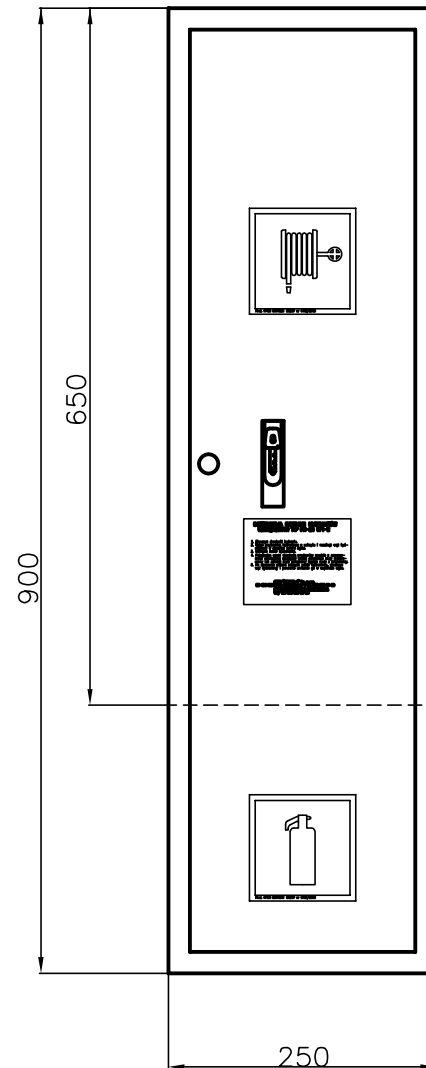

UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-2(hydranty 52) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 2" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52.

ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 671-2(hydranty 52) W HYDRANTACH MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI UZGODNIONE Z KLIENTEM.

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|--------------------------|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podziałka | Nazwa wytwórcy | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe | Nazwa | HYDRANT WEWNĘTRZNY | |
| 1:1 | | SUPRON 3 | Oznaczn. rys. zestawien. | PN-EN 671-2C-3/52-20 G6 wykonanie boczne | |
| | | | | PN-EN 671-2C-3/52-15 G6 wykonanie boczne | |
| | | | | Arkusze | 1 |